



Transport misy olejowej




Przygotowanie misy olejowej do montażu transformatora

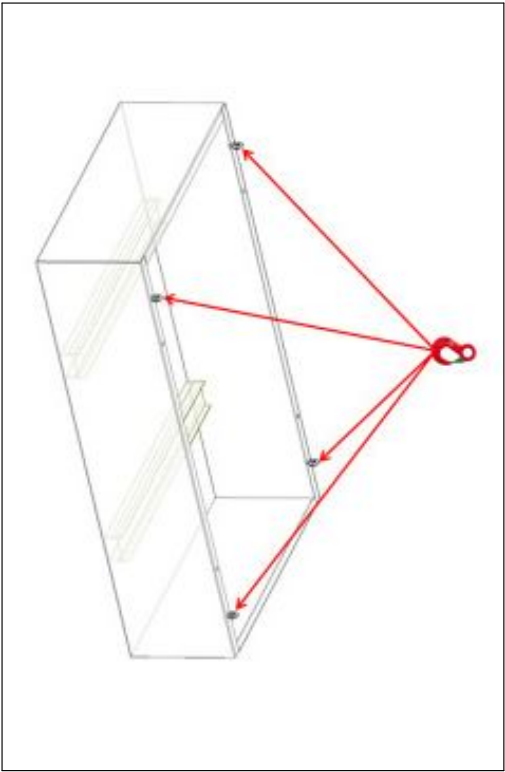

Montaż transformatora

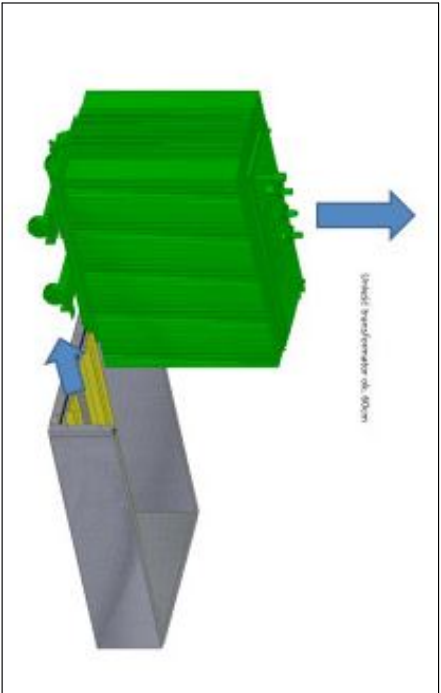

Uszczelnienie misy olejowej

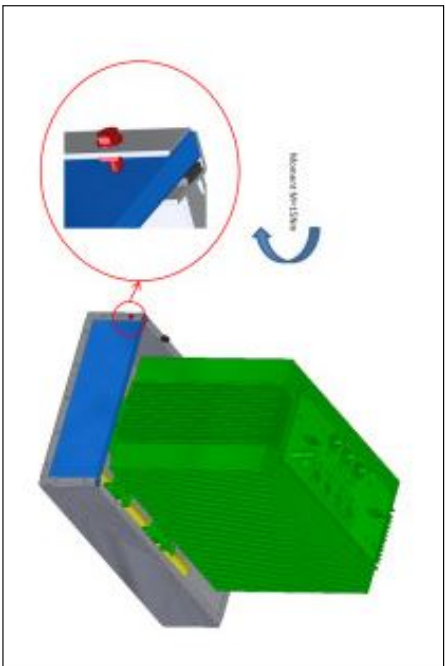

Ochrona od porażen
Strona SN - uzziemienie
Strona nN - Samoczynne wyłączenie zasilania

FIRMA PROJEKTOWA MG PROJEKT M.SZPINDOR 26-600 RADOM UL.KURPIOWSKA 19/1 TEL. 509 294 079 mailto:m.szpindor@mgprojekt.radom.pl	
INWESTOR Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul.Filtrowa 4, 26-600 Radom	
NAZWA PROJEKTU	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY TRANSFORMATORÓW	
OBIEKT STACJA TRANSFORMATOROWA UJĘCIA WODY "LEŚIÓW" 26-631 LEŚIÓW, LEŚIÓW 85A	
TYTUŁ	DATA
Prefabrykowana misa olejowa - montaż	
04.2019	
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. M.Szpindor upr.BUA-III-8386/9/89 inż.B.Szpindor mgr inż.M.Cuicias	
Rys.2	