

1. Szatnia czysta (grupa wodociągowa + zespół kanalizacyjny 36 osób)

2. Pomieszczenie socjalne (wspólne)

3. Pomieszczenie socjalne - wypoczynkowe

4. Magazynek sieci wodociągowej

5. Pomieszczenie serwisu sprzętowego

6. Szatnia czysta (dział transportu + operatorzy sprzętów specjalistycznych - 26 osób)

7. Pralnia

8. Magazynek na sprzęt II zmiana


9. Szatnia czysta (dział diagnostyki 4 osoby)

10. Szatnia brudna (36 osób)
11. Pomieszczenie sanitarne (WC, umywalki, natryski)

12. Pomieszczenie sanitarne (WC, umywalki, natryski)

13. Pomieszczenie sanitarne (WC)

14. Pomieszczenie sprzętu (magazyn)

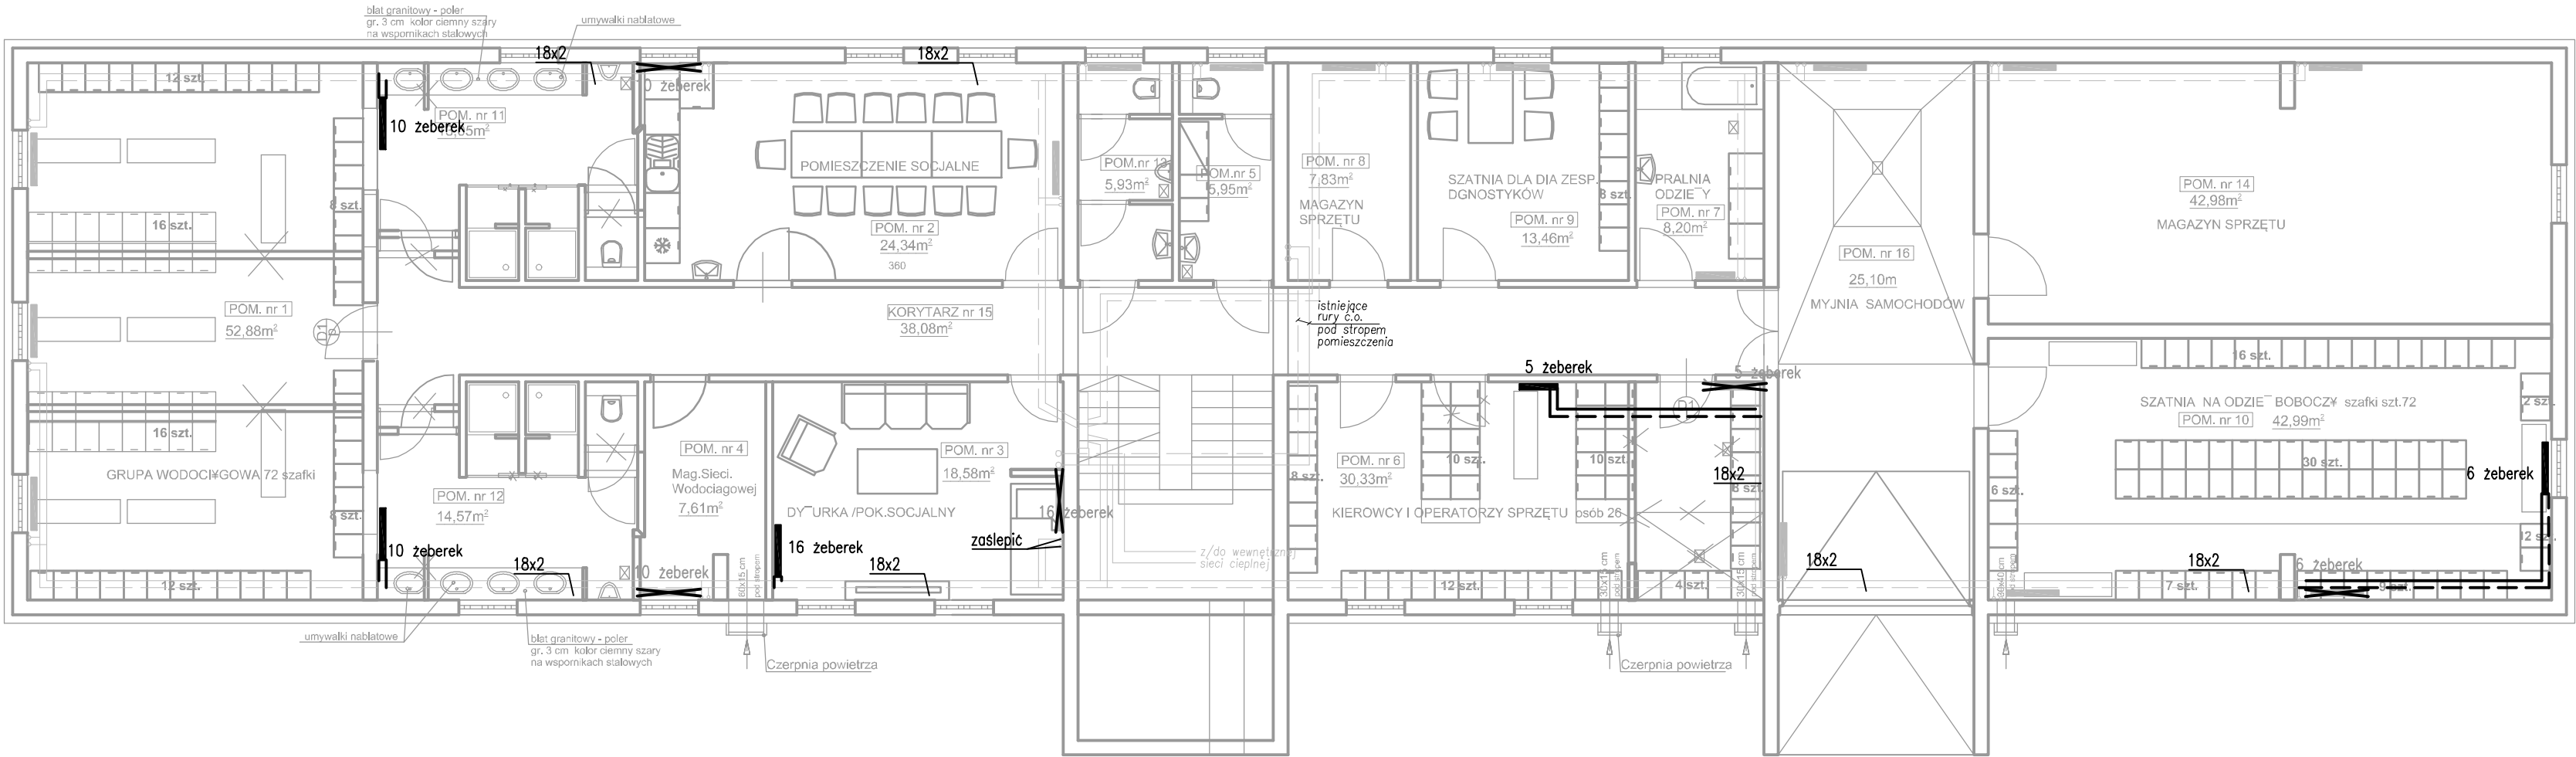

- OZNACZENIA:
- projektowane przewody centralnego ogrzewania
 - istniejące przewody centralnego ogrzewania
 - istniejące grzejniki do likwidacji
 - projektowane grzejniki aluminiowe członowe

Nazwa i adres obiektu

BUDYNEK TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
POGOTOWIA WODNO-KANALIZACYJNEGO
26-600 Radom, ul.Filtrowa dz. nr ew. 3

RODAK ARCHITEKCI

pracownia projektowa



ul. Szwarlikowska 17
26-600 RADOM
tel. [048] 363 71 31
biuro@rodak-architekci.pl

Inwestor

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

Tytuł rysunku

INSTALACJA C.O.
RZUT PIWNICY

Etap inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY

Branża	INST. SANITARNE	Data	04.2020	Skala	1:100
Projektant	mgr inż. Maciej Krzyżanowski upr. nr Ra82/83			Podpis	
Opracował	mgr inż. Ewa Skalska-Nowak			Podpis	
Rewizja	Numer opracowania	Numer umowy		Numer rysunku	
-	2003/WODA/3030	7/DI/2019		2-IS	

Uwaga:

alternatywnie: w przypadku stwierdzenia braku kolizji
w porozumieniu z inwestorem
grzejnik w pom. 4 można pozostawić na swoim miejscu

RZUT PIWNICY 1 : 100